建筑 结构 电气 暖通 给排水 工艺 自控

基础设计说明：

1.本工程采用天然地基，基础除非承重墙外,均应埋置老土层以下300mm.本工程因无地质资料堪察报告,土承载力标准值暂按180kpa(内外地面差为300mm,室内地面标高以±0.000计算)。若施工时发现实际地质情况与设计要求不符,请通知有关部门到现场研究处理。

2.基础材料：垫层为C15素混凝土，基础混凝强度等级为C25，钢筋为HPB300、HRB400(1和3)级。

3.基槽开挖后必须进行钎探、验槽，如发现枯井、古墓、暗沟、洞穴等，经勘察、设计、施工、建设单位共同研究处理后，方可进行下道工序的施工。槽底素土夯实两遍。

4.基础两侧回填土需分层夯实，,对称回填.压实系数为0.95。

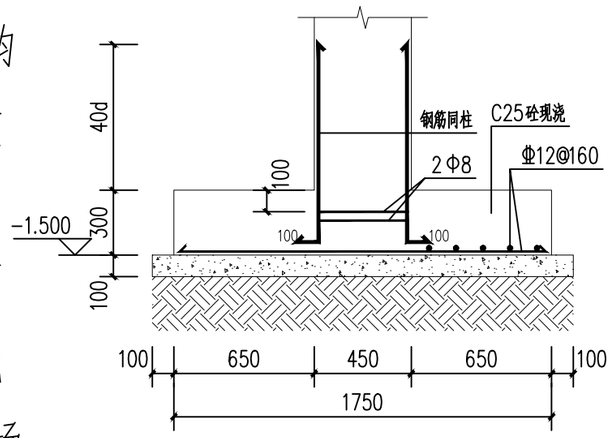

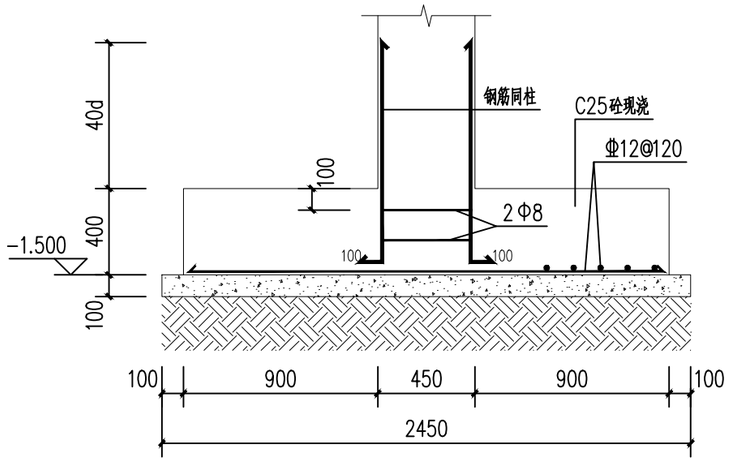

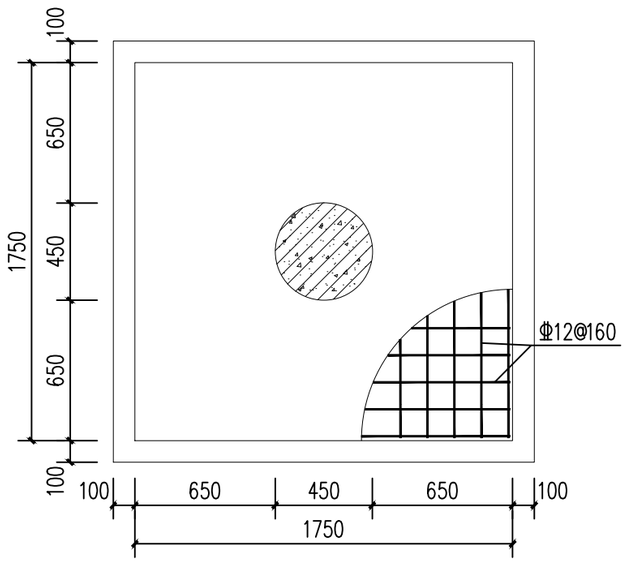

J-1结构图 1:25

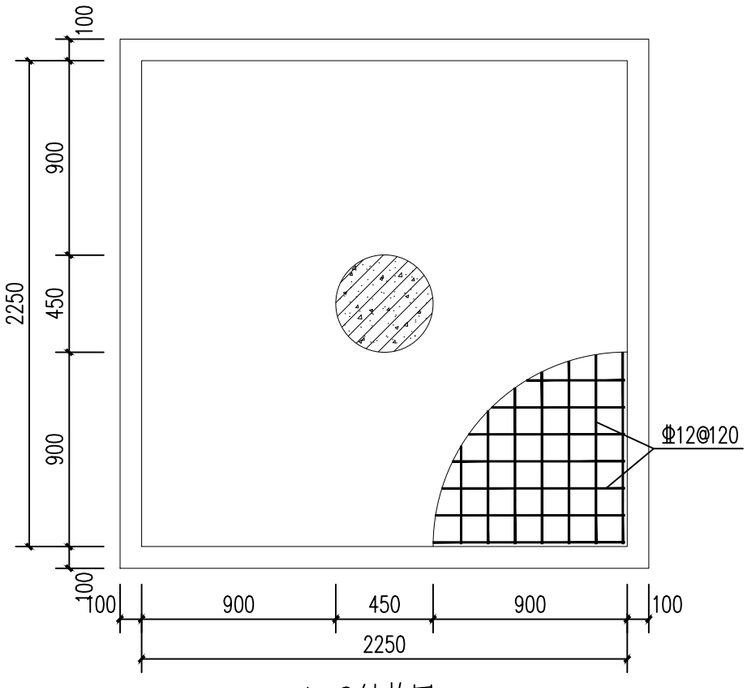

J-2结构图 1:25

博艺古建园林景观设计	审定		校对		工程名称		图纸名称	承台结构图	工程编号		阶段	结施
	审核		设计负责人						图号	04	日期	2020.05
	项目负责人		设计人		项目名称	大殿					比例	见图